



## OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE/KÚRENIA MOLPIR

### Regulátorom módu ovládame:

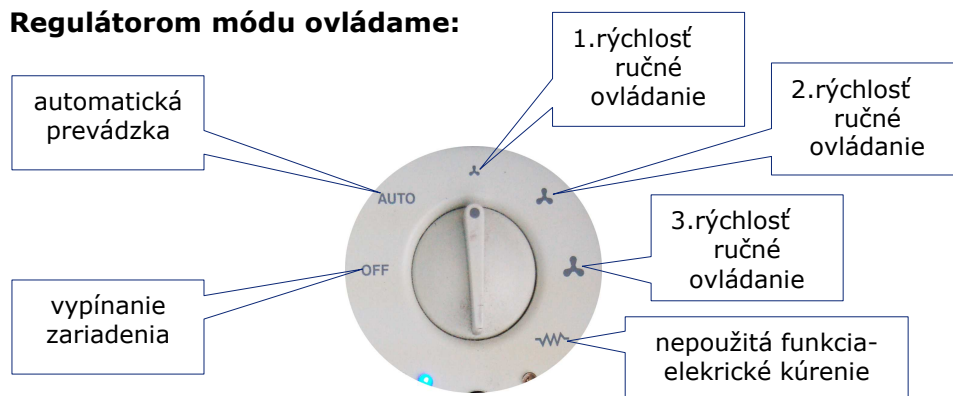

### Otočným termostatom ovládame:

- požadovanú teplotu prostredia v miestnosti

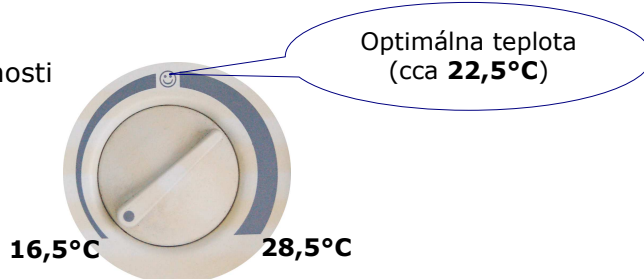

### Chybové hlásenia:

| V období | Farba LED | Režim LED | Chyba                           | PRÍČINA                       |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| LETO     | MODRÁ     | SVIETI    | malý chladiaci výkon zariadenia | málo studené chladiace médium |
|          | ČERVENÁ   | BLIKÁ     |                                 |                               |
| ZIMA     | ČERVENÁ   | SVIETI    | malý tepelný výkon zariadenia   | málo teplé vyhrievacie médium |
|          | MODRÁ     | BLIKÁ     |                                 |                               |

Dátum: 12/07/2011

Strana 1 / 1

Molpir s.r.o. sídlo: SNP 129, 919 04 Smolenice; prevádzka: Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: obchod@molpir.com, www.molpir.com, www.shop.molpir.com

IČO: 31431372, IČP: SK 2020391560, Tatra banka Bratislava, č. ú.: 2628020575/1100, register: OS Trnava, odd: Sro, vlož.: 1045/T

MOLPIR GROUP CZ a.s., Technologická 838/14, 779 00 Olomouc, Holice, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: molpir\_o@molpir.cz, www.molpir.cz

MOLPIR GROUP CZ a.s., Business centrum Klamovka, Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5 – Košíře, Tel.: 00420 724 606 000, e-mail: jsvoboda@molpir.cz, www.molpir.cz

IČO: 25828843, DIČ: CZ25828843, ČSOB Olomouc, č. ú.: 377913723/0300, Registrace: KOS, OR Ostrava, oddíl B, vložka č. 2094

ISO 9001

NU\_EYMICROPROD\_001\_12072011